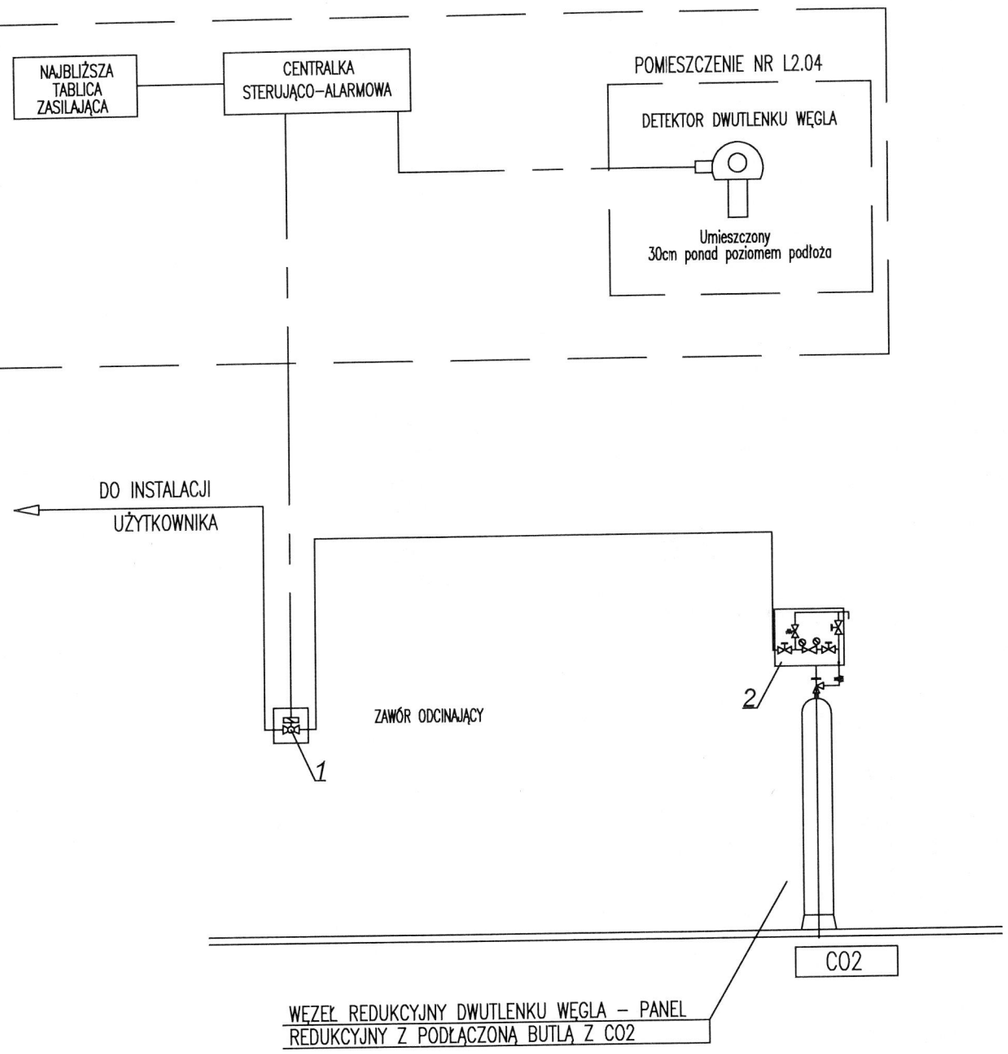

OZNACZENIA:

——————— PRZEWÓD INSTALACJI DWUTLENKU WĘGLA

——————— PRZEWODY ELEKTRYCZNE

1. ZAWÓR 1/4" DO DWUTLENKU WĘGLA Z GŁOWICĄ ELEKTROMEGNETYCZNĄ, NORMALNIE ZAMKNIĘTY

2. PANEL REDUKCYJNY DO DWUTLENKU WĘGLA

UWAGI:

1. ZASILANIE I OKABLOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU DETEKCJI GAZÓW WCHODZĄ W ZAKRES PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
2. ZAWÓR ODCINAJĄCY, ELEKTROMAGNETYCZNY ORAZ DETEKTOR WCHODZĄ W ZAKRES PROJEKTU GAZÓW TECHNICZNYCH.
3. ZALECA SIĘ, ABY PO AWARYJNYM ZAMKNIĘCIU ZAWORU, JEGO POWTÓRNE OTWARCIE PO USTANIU PRZYCZYNY ZAMKNIĘCIA, BYŁO MOŻLIWE, TYLKO PRZY ŚWIADOMYM DZIAŁANIU PERSONELU. PRZYKŁADOWYM ROZWIĄZANIEM MOŻE BYĆ NP. PRZYCISK ODBLOKOWUJĄCY DZIAŁANIE SYSTEMU.
4. KALIBRACJĘ SYSTEMU DETEKCJI GAZÓW TJ. DETEKTORA, CENTRALKI STERUJĄCEJ, NALEŻY DOKONAĆ PO UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM POMIESZCZENIA DOKŁADNYCH WARTOŚCI MONITOROWANYCH PARAMETRÓW ORAZ PO UZYSKANIU TECHNOLOGII PLANOWANYCH BADAŃ.

UWAGI:
POWYŻSZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE I DECYZJE, DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I ILOŚCIOWYCH (W TYM WSZYSTKIE DOMIARY) MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW ÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN Ą DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS ÓW PRAWA AUTORSKIEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL ÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI POSZCZEG ÓLNYCH BRANŻ INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PIONÓW WOD-KAN., GRZEJNIKÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOŚCI SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z RYSUNKAMI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW.

SCHEMAT SYTUACYJNY

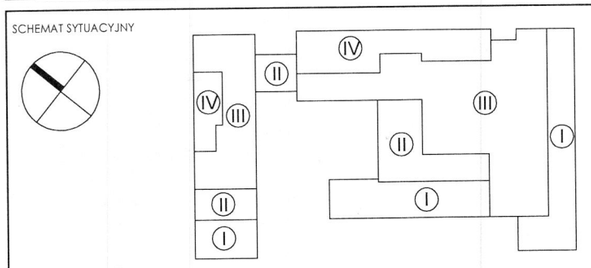

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ	Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu
ADRES INEWSTYCJI	Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursynów obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2
INWESTOR	Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BBC BEST BUILDING CONSULTANTS
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANŻA	**INSTALACJE SANITARNE**	
PROJEKTANT	Mariusz Słowiński LOD/2686/PWOS/15	
SPRAWDZAJĄCY	Eur Ing mgr inż. Piotr Ściegienka LOD/0479/POOS/06	
OPRACOWANIE	mgr inż. Małgorzata Rowińska mgr inż. Aleksandra Bugała mgr inż. Maciej Parada	

NAZWA RYSUNKU	**SCHEMAT WYKONANIA SYSTEMU DETEKCJI CO2**		
NAZWA DOKUMENTY	**1912_PW_GT_01_60_02**		
TOM II	SKALA B/S	DATA 08.2020	REWIZJA 00