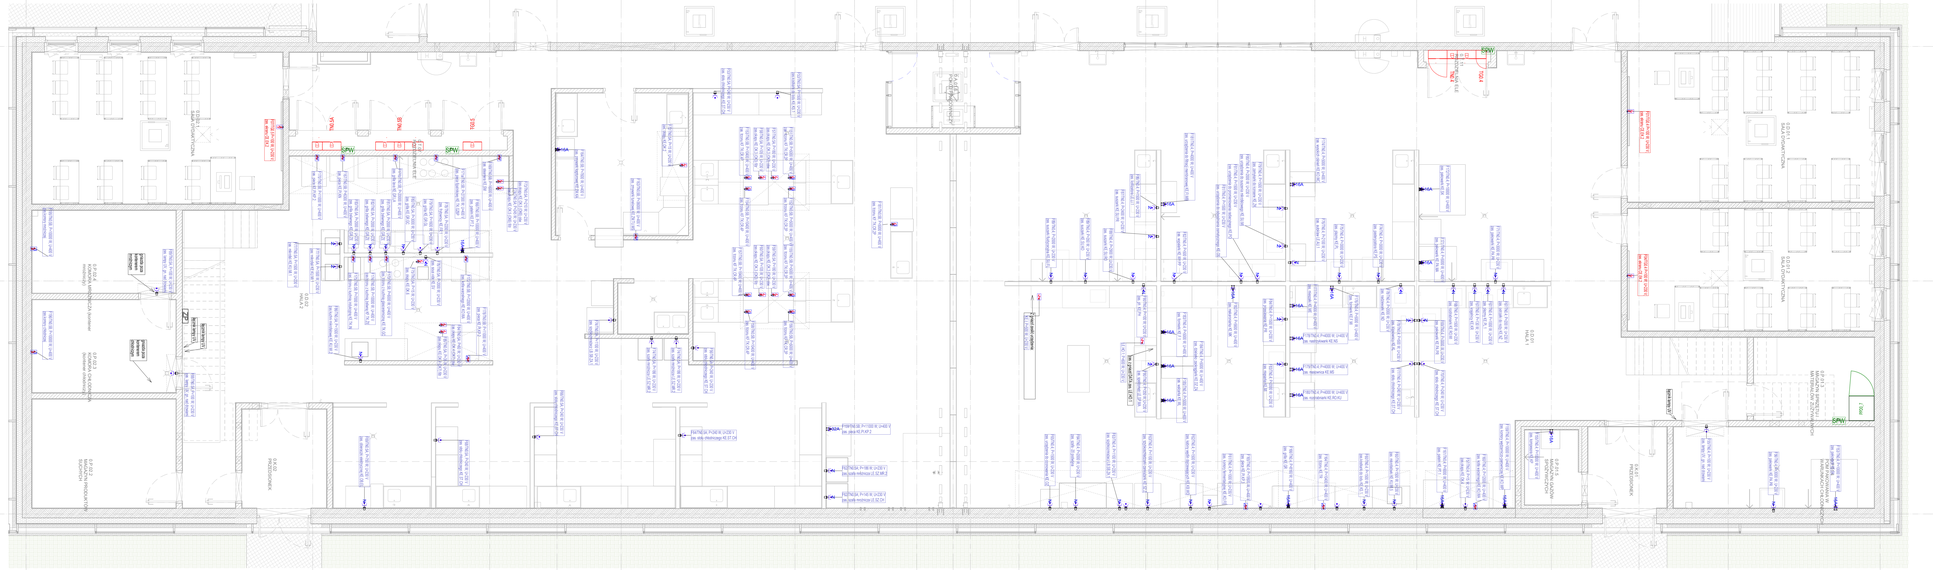

LEGENDA

	Gniazdo +230/15A, IP20
	2x Gniazdo +230/15A, IP20
	Gniazdo +230/15A, IP44
	Gniazdo nad blatem +230/15A, IP20
2x	2x Gniazdo nad blatem +230/15A, IP20
	Gniazdo sockets +230/15A, IP44
	Gniazdo grzejnika elektrycznego +230/15A, IP44
	Gniazdo kablowe +230/15A, IP20
	Gniazdo radiotelefonu 8+1Gniazdo +230/15A, IP44
	Gniazdo RJ45 +230/15A, IP20
	Gniazdo SAT-A +230/15A, IP20
	Łącznik natynkowy (elementy nadstawki elektrycznych stanowią oddzielny przedmiot)
	Wyjście kablowe z fazowe +230V, zakończone zaciskiem przelotowym
	Wyjście kablowe 3-fazowe +400V, zakończone zaciskiem przelotowym

UWAGI

1. INSTALACJE WYKONAĆ WYŁĄCZNIE W OSŁONACH RURY PVC W TOALETACH - PCW. SMATAMI PCW. PCW. OSŁONY DEKORACYJNE.
2. STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJACH 750V.
3. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
4. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
5. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
6. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
7. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
8. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
9. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
10. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
11. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
12. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
13. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
14. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
15. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
16. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
17. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
18. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
19. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
20. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
21. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
22. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
23. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
24. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
25. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
26. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
27. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
28. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
29. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
30. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
31. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
32. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
33. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
34. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
35. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
36. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
37. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
38. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
39. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
40. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
41. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
42. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
43. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
44. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
45. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
46. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
47. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
48. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
49. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
50. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
51. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
52. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
53. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
54. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
55. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
56. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
57. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
58. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
59. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
60. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
61. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
62. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
63. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
64. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
65. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
66. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
67. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
68. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
69. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
70. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
71. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
72. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
73. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
74. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
75. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
76. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
77. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
78. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
79. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
80. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
81. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
82. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
83. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
84. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
85. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
86. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
87. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
88. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
89. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
90. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
91. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
92. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
93. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
94. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
95. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
96. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
97. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.
98. WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ W RURZE PCW. W RUROCIE PCW. ZE SZCZELNĄ PRZEPUSTKĄ W ŚCIANACH I STROPACH.
99. ŁĄCZNIK W OSŁONIE DEKORACYJNEJ MONTOWANEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M.
100. SZCZELNOŚĆ PRZEPUSTEK PRZEWODÓW NA PRZEJŚCIACH PRZECIWPOŻAROWYCH ZAPEWNIĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE MASY PĘCZNIEJĄCEJ.

Mapa sytuacyjna/ Location map



Generalny Projektant/ Lead Designer

jsk architekci | pszczulny & tutz

jsk Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa
tel. 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jsk-www.pl

Tytuł projektu/ Project name

Budowa Obiektu Laboratoryjno – Dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych - ICNŻ

Inwestor/ Investor

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Adres projektu/ Project address

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Podprojektanci/ Subcontractor

Projektant/ Designed by
Rafał Radajewski
Upr. bud. nr: WKP/0185/POOE/09

Project Signature

Sprawdzający/ Checked by
Janusz Wachowski
Upr. bud. nr: WKP/0445/POOE/16

Project Signature

Fazа projektu/ Project phase
PROJEKT PRZETARGOWY

Branża/ Branch
ELEKTRYCZNA

Rysował/ Drawn by
M. Zielinski
Ł. Siwik
M. Baran

Data/ Date
22/09/2022

Zawartość rysunku/ Drawing content
Schemat zasilania urządzeń technologicznych - poziom 00 2/2

Sprawdził/ Checked by

Skala/ Scale
1:50

Numer projektu/ Project number	Nazwa Budynku/ Building Name	Faza projektu/ Project phase	Branża/ Branch	Poziom/ Level	Nr rysunku/ Drawing nr	Nr zmiany/ Revision nr
0269-ICNZ-PP-THB-SCH-00-0205-00						