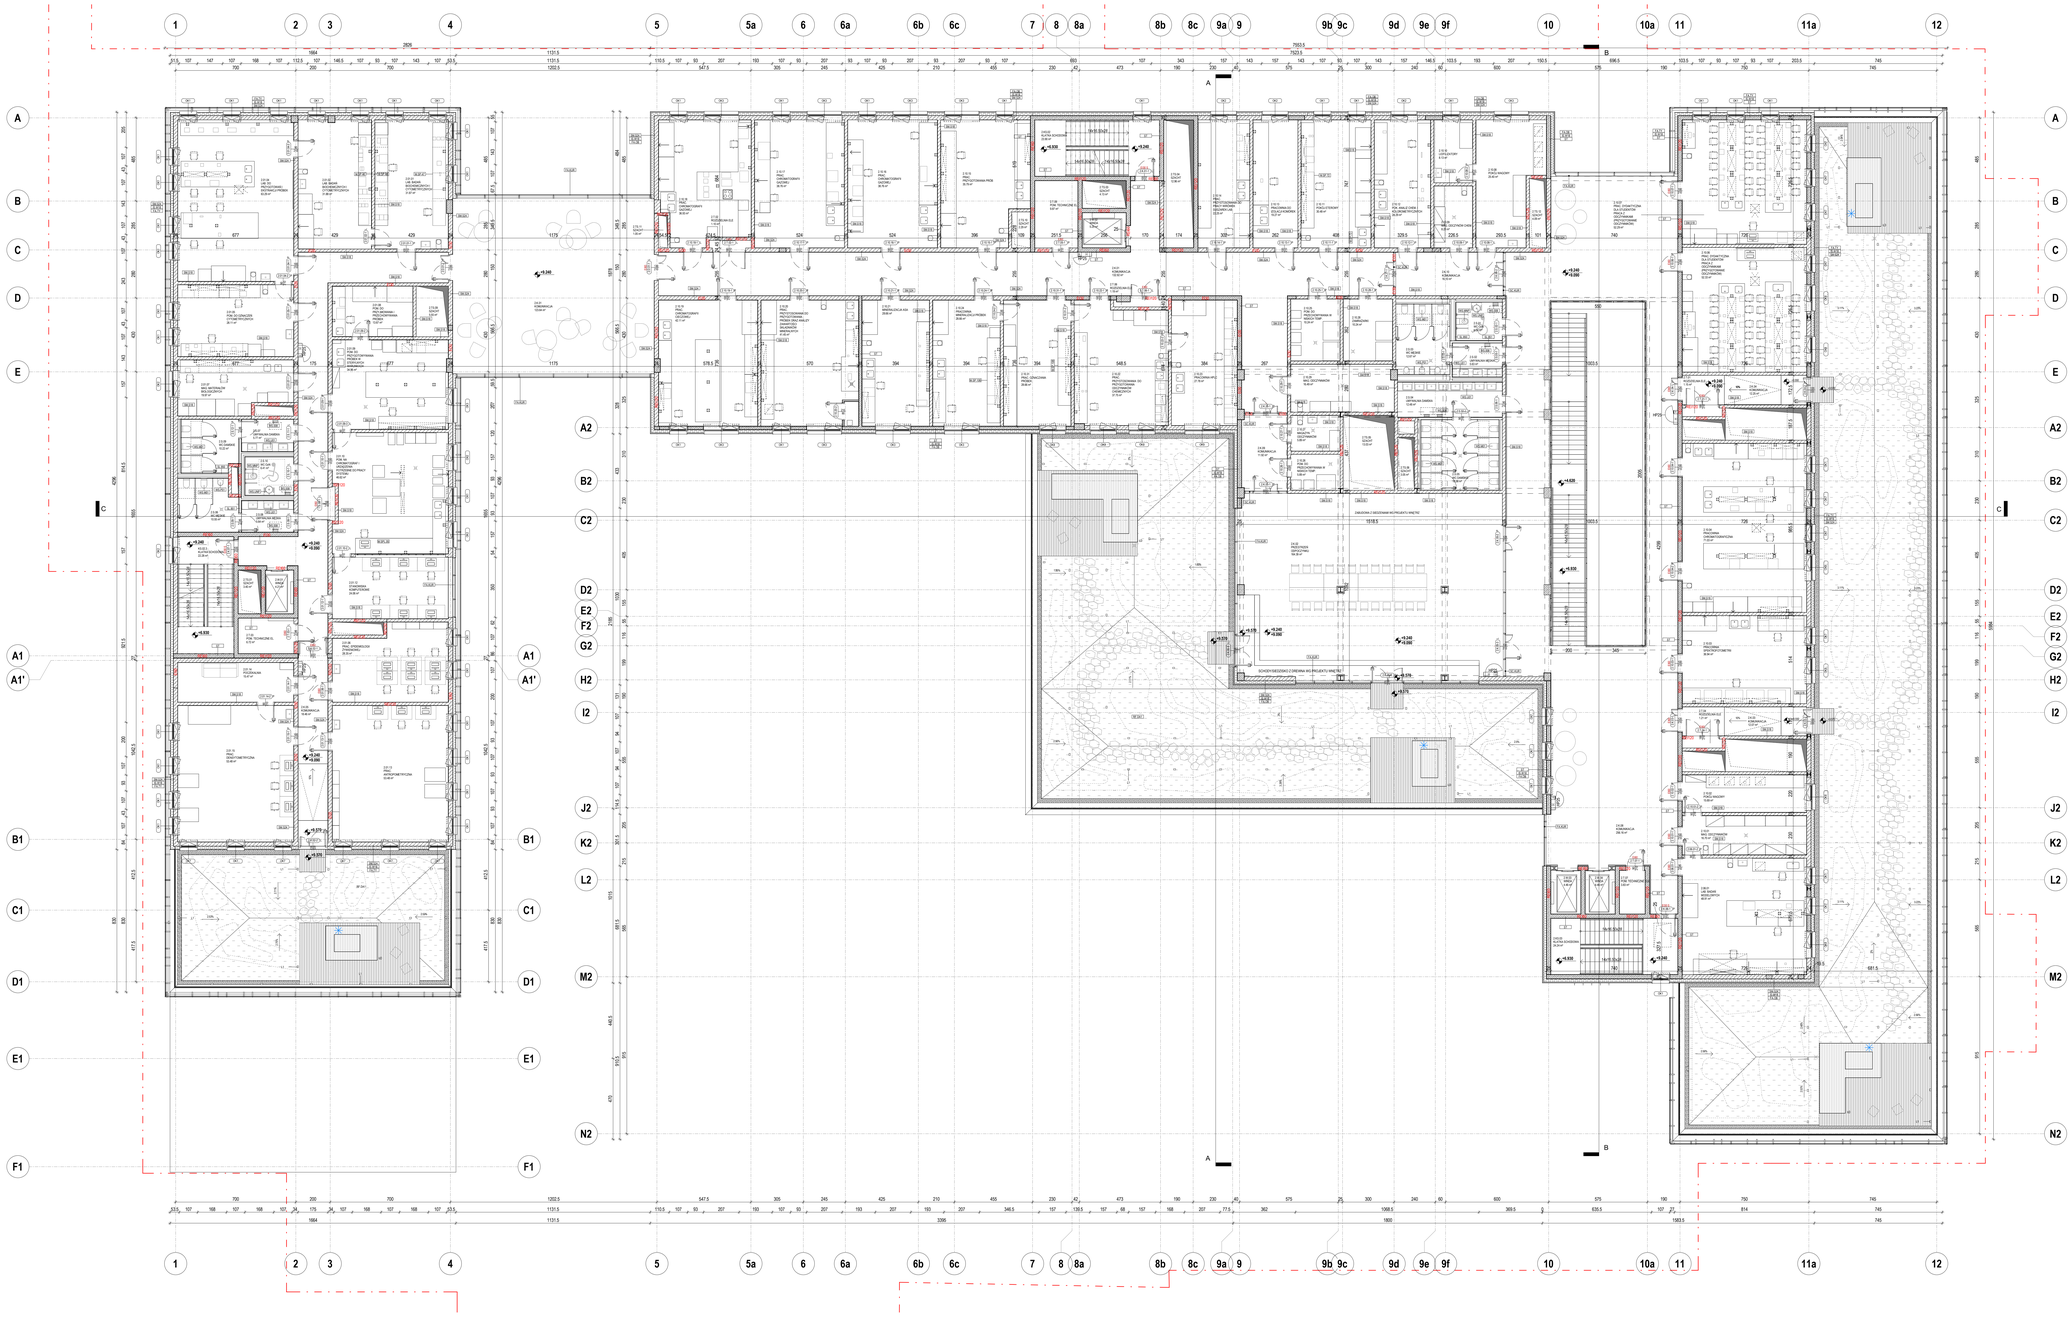

LEGENDA

Oznaczenia podstawowe

- A...Z — Granica terenu objętego wnioskiem (A...Z)
- A — Oznaczenie osi
- A — Linia przekroju

Typy ścian

- Ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
- Ściana murowana
- Ściana lekka g-k
- Izolacja termiczna
- Ściana przeszklona w systemowej ślusarce aluminiowej

Otworowanie stropów

- Przebicie w stropie poniżej
- Przebicie w stropie powyżej
- Przebicie w stropie poniżej i powyżej

Tabela pomieszczenia

- 1.1.06 / PODŁOGA WG/Z / 10.00 m² — Numer pomieszczenia; Nazwa pomieszczenia; Powierzchnia pomieszczenia

Oznaczenie schodów i ramp

- Ilość stopni; Wysokość stopnia; Głębokość stopnia
- Rampa wewnętrzna

Oznaczenie rzędnych posadzek i stropów

- Rzędna wykończenia posadzki
- Rzędna wykończenia konstrukcji

Oznaczenie drzwi

- Odporność pożarowa drzwi
- Kierunek otwierania drzwi
- Nr drzwi
- Wymiar drzwi
- Szerokość drzwi

Oznaczenie okien

- Typ okna wg. zestawienia
- Oznaczenie odporności pożarowej
- Rysunek
- Wpust

Tarasy

- Tarasy drewniane z zabudową poniżej
- Ławy drewniane
- Domice na projekcie
- Kratownica tarasowa przestawna
- Mały rozchodnikowiec
- Opaski żwirowe
- Wylocie wody wodociągowej na potrzeby nawadniania
- Oprawa oświetleniowa zewnętrzna

OZNACZENIE ELEMENTÓW RZUTU (tu ZMINA)

KOD	OPIS
FA.40	Systemowa fasada kazetowa szklana wiatrowa, typ aluminiowa
FA.06	Elewacja z płyt klinkierowych w systemie wentylowanym
FA.77	Lub elewacja wg pkt.fa.1 z tłoczonym tralowaniem, ujednolicona
IS.W10	Ściany konstrukcyjne żelbetowe grubości 30 cm Ściana fundamentowa żelbetowa grubości 30 cm, klasa betonu wg opisu konstrukcji, klasa ekspozycji XC2, stopień wodoszczelności W4, zbrojona dwustronnie siatką prętów ze stali A-III (34GS) o średnicy 12 mm, rozstawionych co 15 cm, izolowana od gruntu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej, wywinięta na ścianę na wysokość 30 cm ponad poziom terenu, ułożonej na warstwie wyrównawczej z betonu C12/15 grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed uszkodzeniem mechanicznym warstwą styropianu XPS grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wilgocią warstwą masy bitumicznej grubości 4 mm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą opadową warstwą folii kubełkowej. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą gruntową drenażem opaskowym z rur drenarskich PVC o średnicy 160 mm, ułożonych na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10 cm, otulonych warstwą żwiru płukanego o uziarnieniu 8-16 mm, owiniętych geowłókniną. Drenaż połączony z kanalizacją deszczową. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą gruntową drenażem opaskowym z rur drenarskich PVC o średnicy 160 mm, ułożonych na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10 cm, otulonych warstwą żwiru płukanego o uziarnieniu 8-16 mm, owiniętych geowłókniną. Drenaż połączony z kanalizacją deszczową.
IS.W20	Ściany konstrukcyjne żelbetowe grubości 20 cm Ściana fundamentowa żelbetowa grubości 20 cm, klasa betonu wg opisu konstrukcji, klasa ekspozycji XC2, stopień wodoszczelności W4, zbrojona dwustronnie siatką prętów ze stali A-III (34GS) o średnicy 12 mm, rozstawionych co 15 cm, izolowana od gruntu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej, wywinięta na ścianę na wysokość 30 cm ponad poziom terenu, ułożonej na warstwie wyrównawczej z betonu C12/15 grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed uszkodzeniem mechanicznym warstwą styropianu XPS grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wilgocią warstwą masy bitumicznej grubości 4 mm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą opadową warstwą folii kubełkowej. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą gruntową drenażem opaskowym z rur drenarskich PVC o średnicy 160 mm, ułożonych na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10 cm, otulonych warstwą żwiru płukanego o uziarnieniu 8-16 mm, owiniętych geowłókniną. Drenaż połączony z kanalizacją deszczową.
IS.W24	Ściany konstrukcyjne żelbetowe grubości 24 cm Ściany nośne i ściany oporowe żelbetowe grubości 24 cm, klasa betonu wg opisu konstrukcji, klasa ekspozycji XC2, stopień wodoszczelności W4, zbrojone dwustronnie siatką prętów ze stali A-III (34GS) o średnicy 12 mm, rozstawionych co 15 cm, izolowane od gruntu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej, wywinięte na ścianę na wysokość 30 cm ponad poziom terenu, ułożonej na warstwie wyrównawczej z betonu C12/15 grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed uszkodzeniem mechanicznym warstwą styropianu XPS grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wilgocią warstwą masy bitumicznej grubości 4 mm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą opadową warstwą folii kubełkowej. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą gruntową drenażem opaskowym z rur drenarskich PVC o średnicy 160 mm, ułożonych na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10 cm, otulonych warstwą żwiru płukanego o uziarnieniu 8-16 mm, owiniętych geowłókniną. Drenaż połączony z kanalizacją deszczową.
IS.W30	Ściany konstrukcyjne żelbetowe grubości 30 cm Ściana fundamentowa żelbetowa grubości 30 cm, klasa betonu wg opisu konstrukcji, klasa ekspozycji XC2, stopień wodoszczelności W4, zbrojona dwustronnie siatką prętów ze stali A-III (34GS) o średnicy 12 mm, rozstawionych co 15 cm, izolowana od gruntu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej, wywinięta na ścianę na wysokość 30 cm ponad poziom terenu, ułożonej na warstwie wyrównawczej z betonu C12/15 grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed uszkodzeniem mechanicznym warstwą styropianu XPS grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą opadową warstwą folii kubełkowej. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą gruntową drenażem opaskowym z rur drenarskich PVC o średnicy 160 mm, ułożonych na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10 cm, otulonych warstwą żwiru płukanego o uziarnieniu 8-16 mm, owiniętych geowłókniną. Drenaż połączony z kanalizacją deszczową.
IS.W40	Ściany konstrukcyjne żelbetowe grubości 40 cm Ściana fundamentowa żelbetowa grubości 40 cm, klasa betonu wg opisu konstrukcji, klasa ekspozycji XC2, stopień wodoszczelności W4, zbrojona dwustronnie siatką prętów ze stali A-III (34GS) o średnicy 12 mm, rozstawionych co 15 cm, izolowana od gruntu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej, wywinięta na ścianę na wysokość 30 cm ponad poziom terenu, ułożonej na warstwie wyrównawczej z betonu C12/15 grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed uszkodzeniem mechanicznym warstwą styropianu XPS grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą opadową warstwą folii kubełkowej. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą gruntową drenażem opaskowym z rur drenarskich PVC o średnicy 160 mm, ułożonych na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10 cm, otulonych warstwą żwiru płukanego o uziarnieniu 8-16 mm, owiniętych geowłókniną. Drenaż połączony z kanalizacją deszczową.
IS.W50	Ściany konstrukcyjne żelbetowe grubości 50 cm Ściana fundamentowa żelbetowa grubości 50 cm, klasa betonu wg opisu konstrukcji, klasa ekspozycji XC2, stopień wodoszczelności W4, zbrojona dwustronnie siatką prętów ze stali A-III (34GS) o średnicy 12 mm, rozstawionych co 15 cm, izolowana od gruntu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej, wywinięta na ścianę na wysokość 30 cm ponad poziom terenu, ułożonej na warstwie wyrównawczej z betonu C12/15 grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed uszkodzeniem mechanicznym warstwą styropianu XPS grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą opadową warstwą folii kubełkowej. Ściana fundamentowa zabezpieczona od strony gruntu przed wodą gruntową drenażem opaskowym z rur drenarskich PVC o średnicy 160 mm, ułożonych na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10 cm, otulonych warstwą żwiru płukanego o uziarnieniu 8-16 mm, owiniętych geowłókniną. Drenaż połączony z kanalizacją deszczową.
WD.01	Posadzka na gruncie
WD.02	Posadzka na stropie nad kondygnacją podziemną
WD.03	Posadzka na stropie nad kondygnacją nadziemną
WD.04	Posadzka na stropie nad kondygnacją nadziemną
WD.05	Posadzka na stropie nad kondygnacją nadziemną
WD.06	Posadzka na stropie nad kondygnacją nadziemną