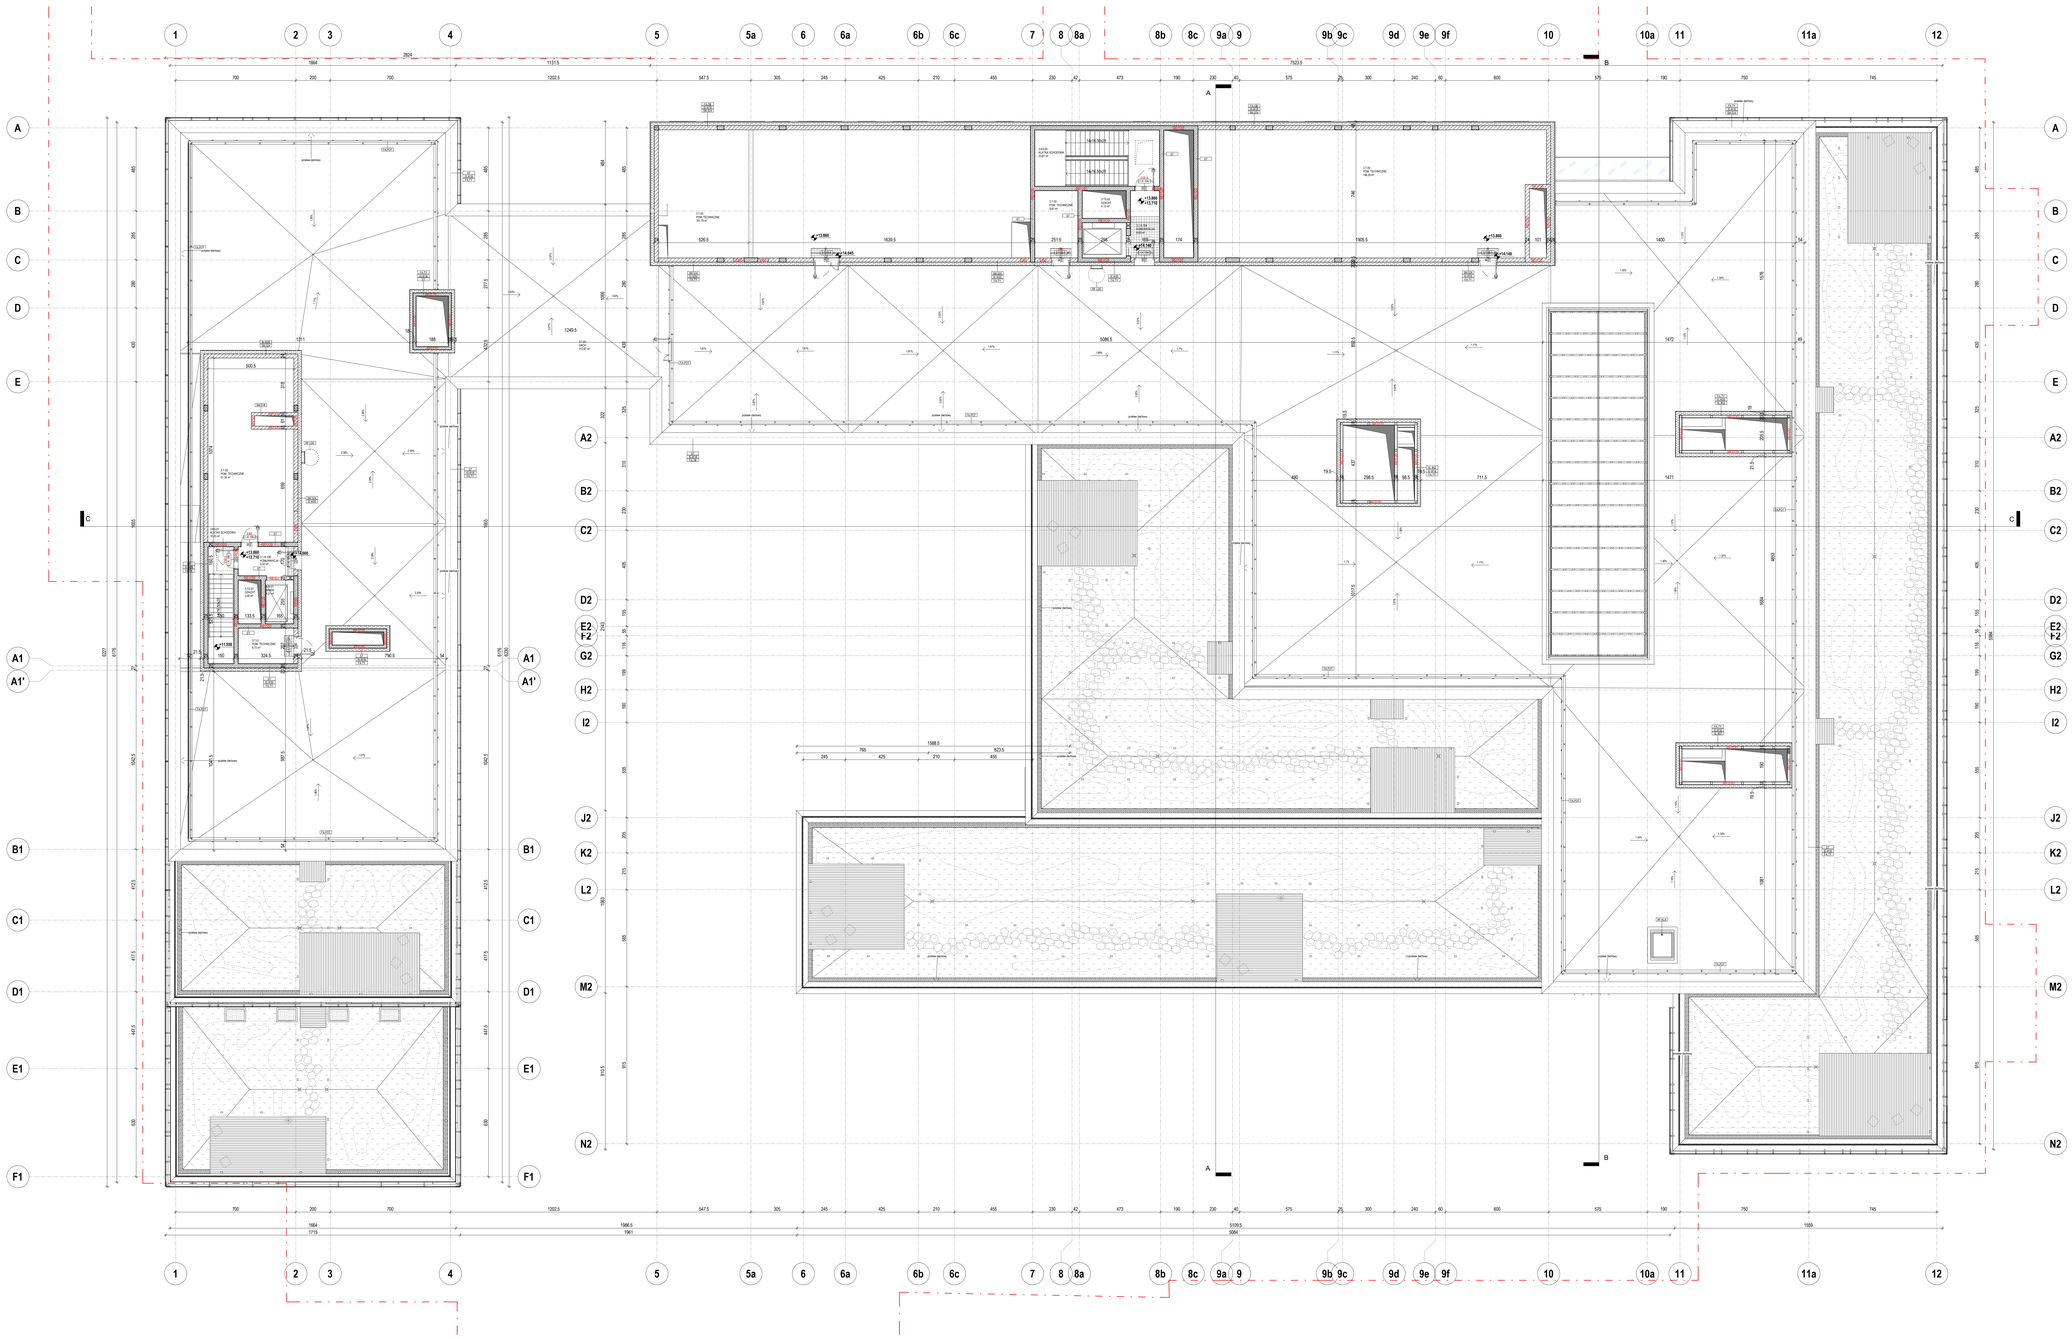

LEGENDA

Oznaczenia podstawowe

- A...Z — Granica terenu objętego wnioskiem (A...Z)
- A — Oznaczenie osi
- A — Linia przekroju

Typy ścian

- Ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
- Ściana murowana
- Ściana lekka g-k
- Izolacja termiczna
- Ściana przeciwpożarowa w systemowej ściance akustycznej

Otworzenia w stropie

- Przebicie w stropie poniżej
- Przebicie w stropie powyżej
- Przebicie w stropie poniżej i powyżej

Tabela pomieszczenia

- 1.1.06 — Numer pomieszczenia
- PRZ.OMNI WIAT — Nazwa pomieszczenia
- 24,15m² — Powierzchnia pomieszczenia

Oznaczenie schodów i ramp

- 14+15.30x28 — Ilość stopni / Wysokość stopnia / Głębokość stopnia
- 6% — Rampa wewnętrzna

Oznaczenie rzędnych posadzek i stropów

- +0.00 — Rzędna wykończenia posadzki
- +0.00 — Rzędna wykończenia konstrukcji

Oznaczenie drzwi

- D — Odporność pożarowa drzwi
- K — Kierunek otwierania drzwi
- S — Szerokość drzwi
- W — Wysokość drzwi
- Ś — Świetność drzwi

Oznaczenie okien

- OKN — Typ okna wg. zestawienia

Oznaczenie odporności pożarowej

- REI 60 — Hydrant
- EI — Wypust

OZNACZENIE ELEMENTÓW

KOD	OPIS
PA.OB	Oświetlenie z płyt fotowoltaicznych w systemie warstwowym
ŚL.KOR	Ściana z cegły licowej klinkier
ŚL.TY	Typ elewacyjny akrylitowy z tynkowymi inwersyjnymi płaskami mik.
SI.W.G	Siatka ocieplająca G-ok Płyta z wełny mineralnej gr. 60 kg/m3 λ=0,034 W/mK. Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 wyrób reakcji A1,A2-s1, d0, A2-s2, d0, A2-s3, d0. Płyta elewacyjna należy mocować do betonu kołkami talerzykowymi zatopionymi w kleju min. 5szt/m2. Styki płyt powinny być dociskane, a przyjęcia dwóch płyt przesunięte o połowę długości płyty.
SI.W.ŚO	Siatka ocieplająca ŚO-ok Płyta z wełny mineralnej, gęstość min. 80 kg/m3 λ=0,039 W/mK. Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 wyrób reakcji A1,A2-s1, d0, A2-s2, d0, A2-s3, d0. Płyta elewacyjna należy mocować do betonu kołkami talerzykowymi zatopionymi w kleju min. 5szt/m2. Styki płyt powinny być dociskane, a przyjęcia dwóch płyt przesunięte o połowę długości płyty.
WP.ALA	Wapa aluminiowa, powierzchnia ryzyka 1,20 m2
WY.ALA	Wypust aluminiowy
ŻL.BET	Ściana żelbetowa gr.25cm Ściana żelbetowa gr.25cm C30/37, dodatek z syt.zapobiegnych włókien szerokowych, mieszkanych na wylot, zamówionych 3cm sy., Poniat Poniatowski 200 kd.r.konserwa.
08.01.B	Drzwi wewnętrzne drewniane przeciwpożarowe jednoskrzydłowe EI-min Drzwi wewnętrzne i ościeżnice wykonane z płyt drzwiowych, wypełnione płytą wełny mineralnej gęstości 80 kg/m3 o grubości 50 mm, klasa reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1 wyrób reakcji A1,A2-s1, d0, A2-s2, d0, A2-s3, d0. Płyta elewacyjna należy mocować do betonu kołkami talerzykowymi zatopionymi w kleju min. 5szt/m2. Styki płyt powinny być dociskane, a przyjęcia dwóch płyt przesunięte o połowę długości płyty