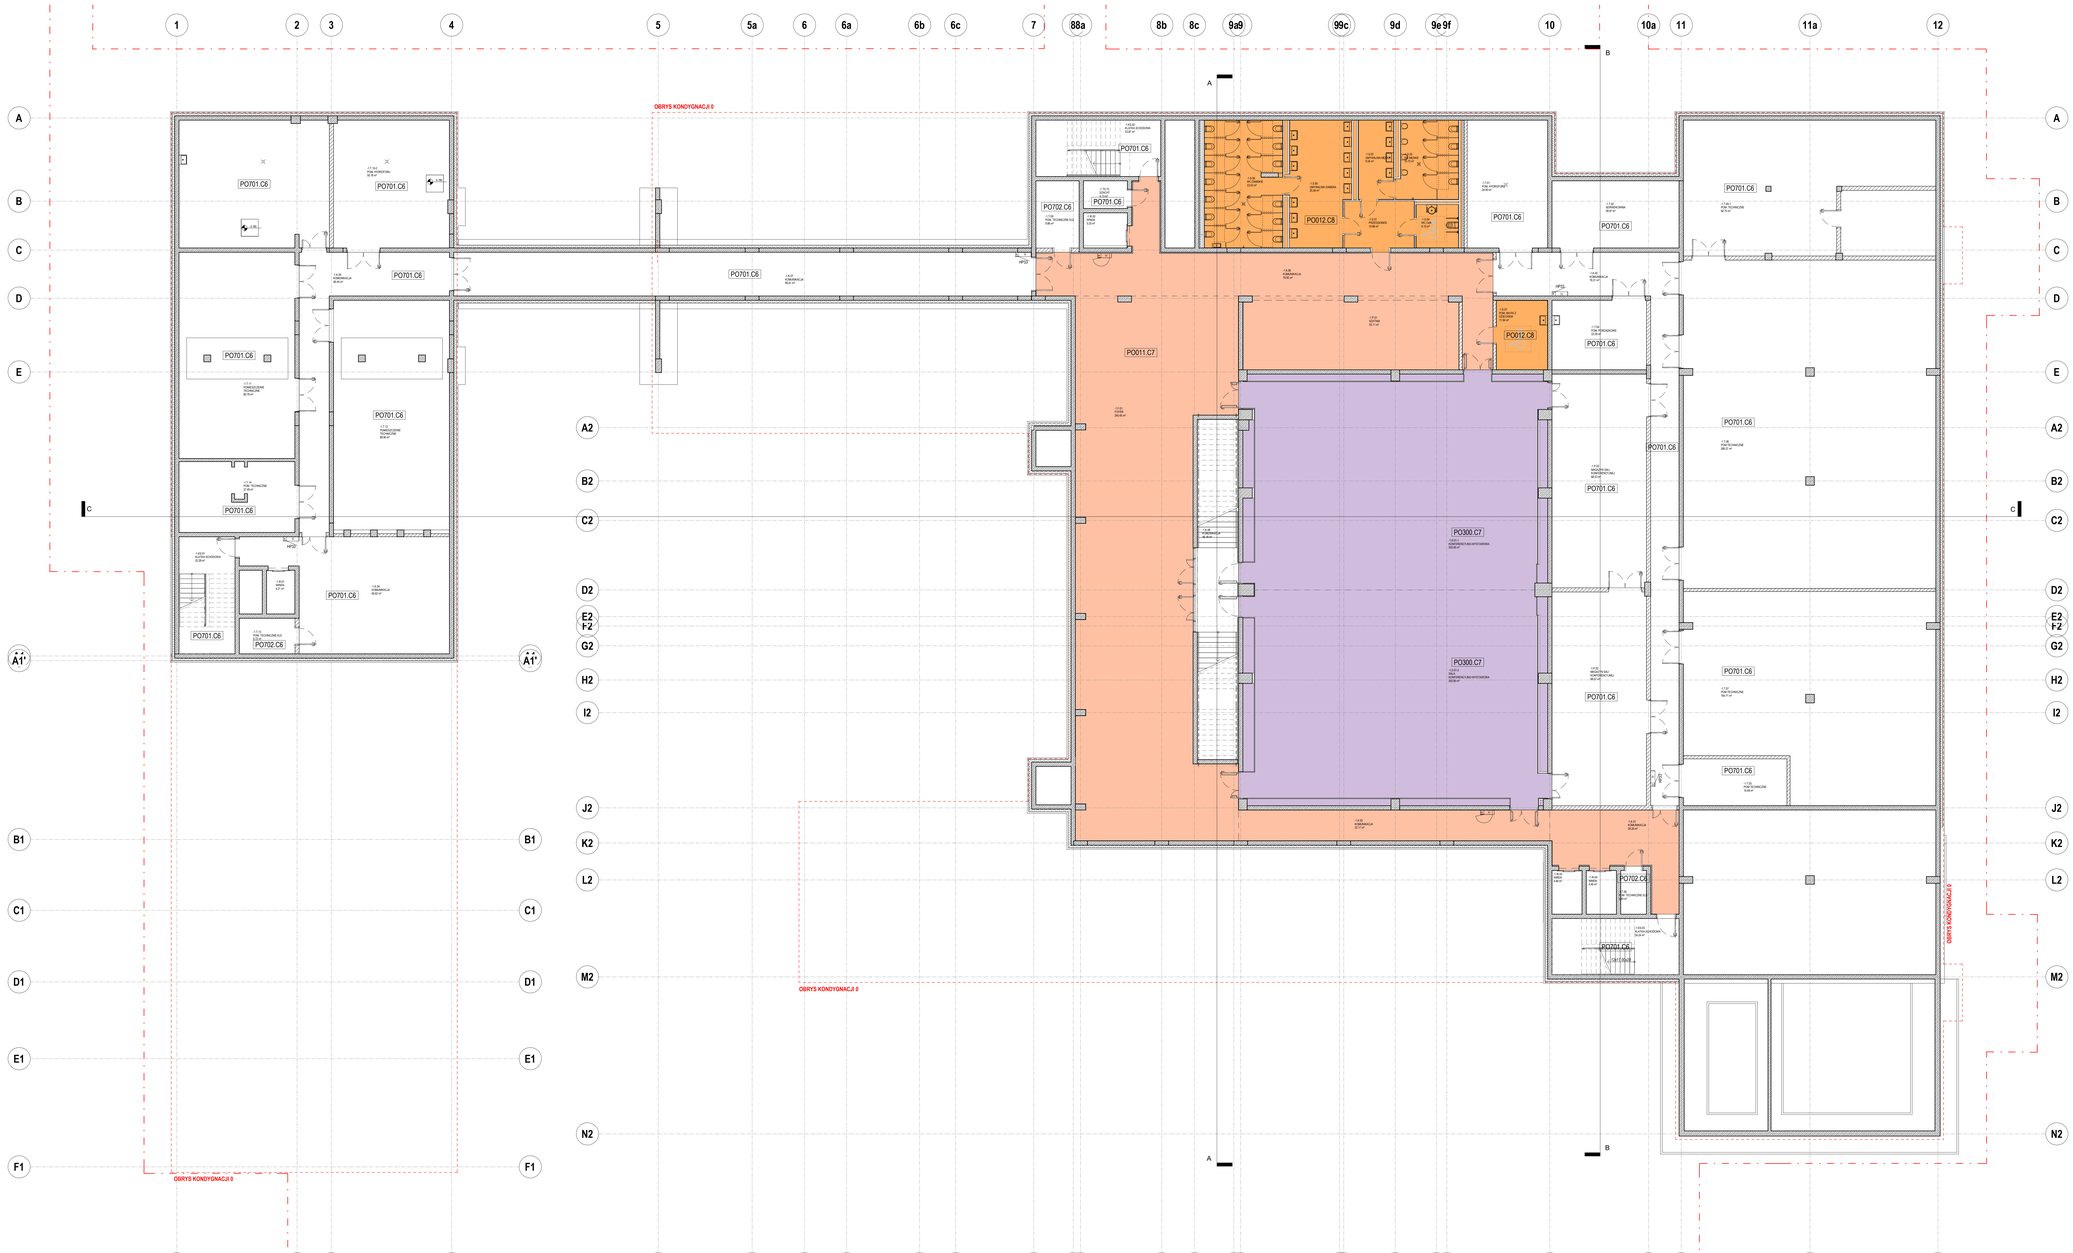

OZNACZENIE ELEMENTÓW

KOD	OPIS
PO01.01	ŁAZIENKI PARAFINA DEKATLUCKA 5 mm JASTRYCH CEM. ZBROJONY GATNĄTALOWA GR.4MM 5 cm STYROPIANA ISOTRA EXSMART 5 cm STYROPIANA ISOTRA EXSMART 5 cm PŁYTA RUDZELCZA PE 0,05 cm Układzi posadzki ze 20 mm, wytrzymałości na ściskanie nie 30 MPa, ścieralność w teście BCA 40 0,5 (wg normy PN-EN 13892-4:2004), możliwość wylewu ostatecznej betonu, antypoślizgowej R10 (wg DIN/TS 51130) lub klasy C (wg PN-EN 16165 załącznik C).
PO01.02	ŁAZIENKI HYDROIZOLACJA PŁYTA PE 0,5 PARAFINA DEKATLUCKA 5 mm JASTRYCH CEM. ZBROJONY GATNĄTALOWA GR.4MM 5 cm STYROPIANA ISOTRA EXSMART 5 cm STYROPIANA ISOTRA EXSMART 5 cm PŁYTA RUDZELCZA PE 0,05 cm Układzi posadzki ze 20 mm, wytrzymałości na ściskanie nie 30 MPa, ścieralność w teście BCA 40 0,5 (wg normy PN-EN 13892-4:2004), możliwość wylewu ostatecznej betonu, antypoślizgowej R10 (wg DIN/TS 51130) lub klasy C (wg PN-EN 16165 załącznik C).
PO01.C7	ŁAZIENKI PARAFINA DEKATLUCKA 5 mm JASTRYCH CEM. ZBROJONY GATNĄTALOWA GR.4MM 5 cm STYROPIANA ISOTRA EXSMART 5 cm STYROPIANA ISOTRA EXSMART 5 cm PŁYTA RUDZELCZA PE 0,05 cm Pełnak wykonany z Beige sheeta dębowego, bibeli do ułożenia wąskich lub szerokich płaszczyznach do podłoża w sposób nieuprzejmowany PN-EN 14761-mh:2006). Nasz 4E2 (nasiki), wzmacy TAOLIEC stagnacji 7-11%, Chemy zużmowanie i stopnia. Produkt do stopnia by CEM-HS 35 Impact 8 Bezbarwny - Zaz.Zwiadomienie lub niemowszy.
PO01.C8	ŁAZIENKI PARAFINA DEKATLUCKA 5 mm JASTRYCH CEM. ZBROJONY GATNĄTALOWA GR.4MM 5 cm STYROPIANA ISOTRA EXSMART 5cm STYROPIANA ISOTRA EXSMART 5cm PŁYTA RUDZELCZA PE 0,05 cm Układzi posadzki ze 20 mm, wytrzymałości na ściskanie nie 30 MPa, ścieralność w teście BCA 40 0,5 (wg normy PN-EN 13892-4:2004), możliwość wylewu ostatecznej betonu, antypoślizgowej R10 (wg DIN/TS 51130) lub klasy C (wg PN-EN 16165 załącznik C). Wszystkie powyżsi wskrzyżowe (zawarte epoksydowym) zabezpieczeniem należy wyposażyć w odpis i tego samego materiału i kolano, wysokości min. 10 cm, w technologii posłużenia. Wymagania dla pionowych podłużnie ułożone z tyłu zderzyć we dla podłużne zużimnych
PO01.C8	ŁAZIENKI HYDROIZOLACJA PŁYTA PE 0,5 PARAFINA DEKATLUCKA 5 mm JASTRYCH CEM. ZBROJONY GATNĄTALOWA GR.4MM 5 cm STYROPIANA ISOTRA EXSMART 5cm STYROPIANA ISOTRA EXSMART 5cm PŁYTA RUDZELCZA PE 0,05 cm Układzi posadzki ze 20 mm, wytrzymałości na ściskanie nie 30 MPa, ścieralność w teście BCA 40 0,5 (wg normy PN-EN 13892-4:2004), możliwość wylewu ostatecznej betonu, antypoślizgowej R10 (wg DIN/TS 51130) lub klasy C (wg PN-EN 16165 załącznik C). Wszystkie powyżsi wskrzyżowe (zawarte epoksydowym) zabezpieczeniem należy wyposażyć w odpis i tego samego materiału i kolano, wysokości min. 10 cm, w technologii posłużenia. Wymagania dla pionowych podłużnie ułożone z tyłu zderzyć we dla podłużne zużimnych

Mapa sytuacyjna/ Location map



Generalny Projektant/ Lead Designer

jsk architekci | SPÓŁDZIELNIA ŚLĄZ

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
tel. 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jsk-waw.pl

Tytuł projektu/ Project name

Budowa Obiektu Laboratoryjno – Dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych - ICNŻ

Inwestor/ Investor

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Adres projektu/ Project address

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Podwykonawca/ Subcontractor

Projektant/ Designed by
Mariusz Rutz
Upr. bud. nr: Z.P. 0-7342 /28/TO/98

Podpis/ Signature

Sprawdzający/ Verified by
Zbigniew Pszczulny
Upr. bud. nr: BP-RN-V/116/TO/01

Podpis/ Signature

Faza projektu/ Project phase
PROJEKT PRZETARGOWY

Branża/ Branch
ARCHITEKTURA

Rysował/ Drawn by
MN

Data/ Date
19/09/23

Zawartość rysunku/ Drawing content
WYKOŃCZENIE POSADZEK POZIOM U1

Sprawdził/ Checked by
MUZ

Skala/ Scale
1 : 100

0269-ICNZ-PP-ARC-RZU-U1-2106-00

Numer projektu/ Project number	Nazwa Budynku/ Building Name	Faza projektu/ Project phase	Branża/ Branch	Rodzaj rysunku/ Drawing type	Poziom/ Level	Nr rysunku/ Drawing nr	Nr rewizji/ Revision nr
0269	ICNŻ	PP	ARC	RZU	U1	2106	00