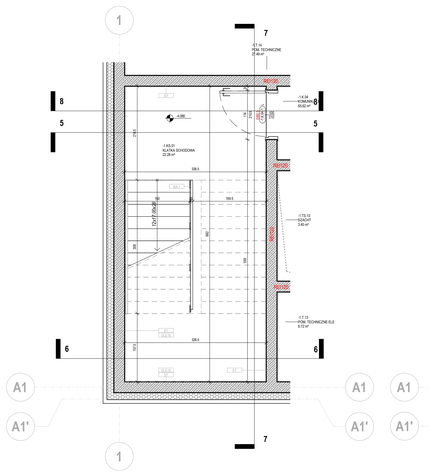

1 KS.01 - RZUT POZIOMU U1
1 : 50

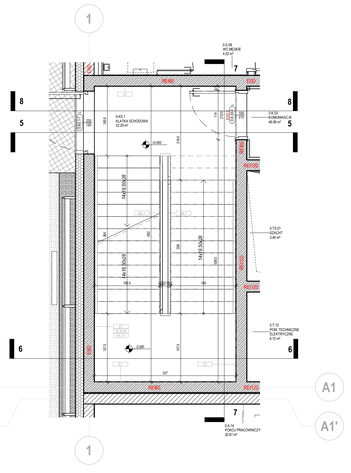

2 KS.01 - RZUT POZIOMU 0
1 : 50

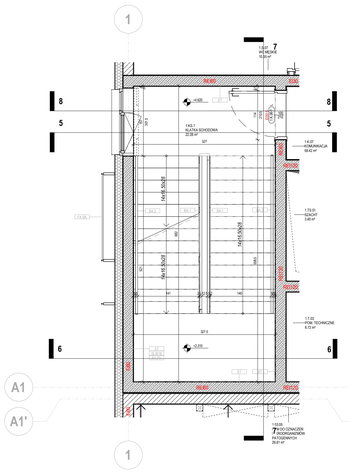

3 KS.01 - RZUT POZIOMU 1 I 2
1 : 50

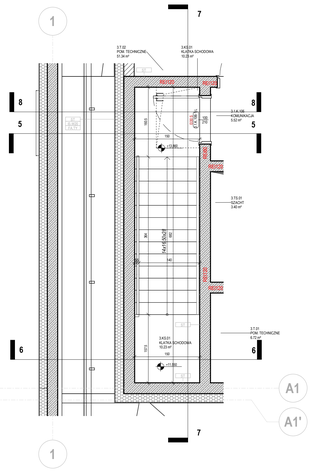

4 KS.01 - RZUT KOND. TECH.
1 : 50

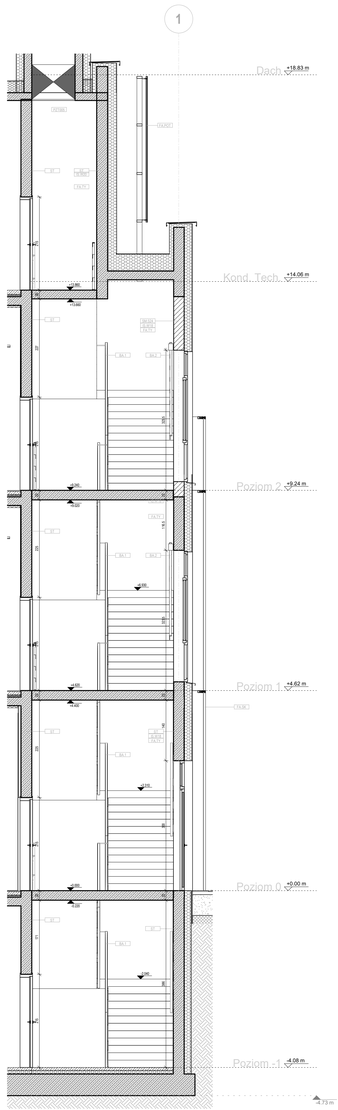

5 KS.01 - PRZEKRÓJ 5
1 : 50

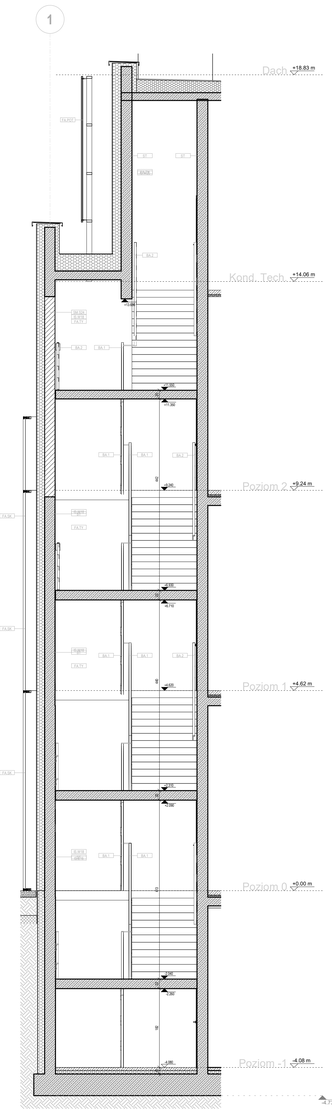

6 KS.01 - PRZEKRÓJ 6
1 : 50

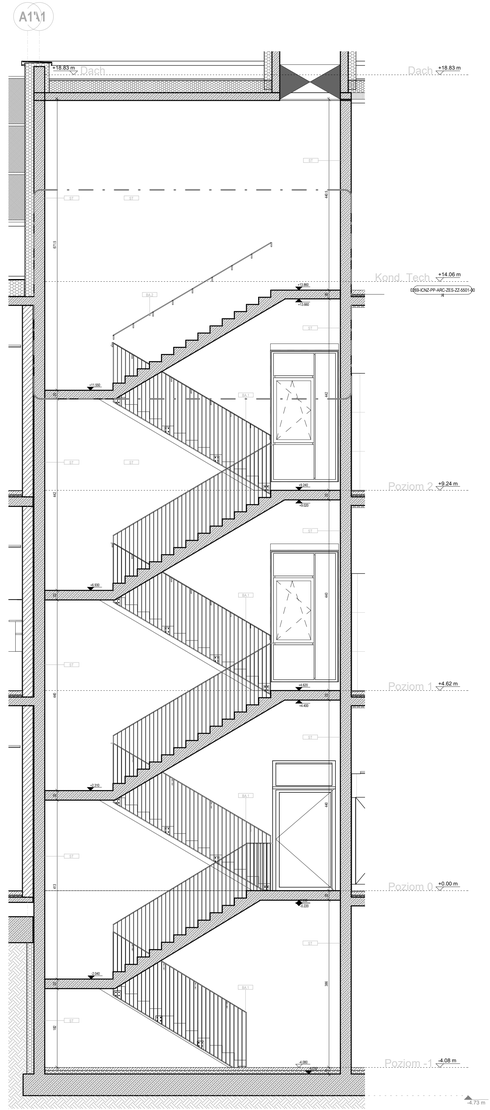

7 KS.01 - PRZEKRÓJ 7
1 : 50

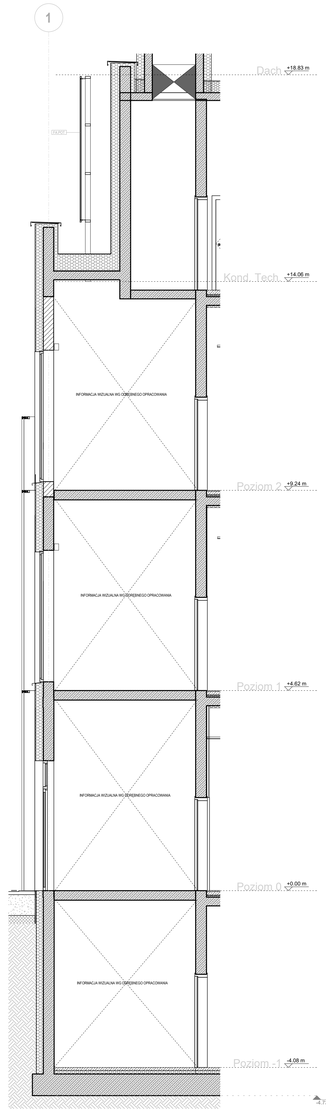

8 KS.01 - PRZEKRÓJ 8
1 : 50

OZNACZENIE ELEMENTÓW Kłatki schodowe

KOD	OPIS
BA 1	Balustrada z pochwytem ze stali czarnej malowanej proszkowo na kolor zielony (montaż do lica biegu)
BA 2	Pochwyt ze stali czarnej malowany proszkowo na kolor zielony (montaż do ściany)
PA POT	Panele odbrowe techniki
PA SK	Stalowa konstrukcja ryglowa płytowa z wypełnieniem ażurkowym
PA TV	Tynk elewacyjny akrylowy z kruszywem kwarcowym i płytkami inkl.
SZ 01b	Szczeliwo SPS wodoszczelne - materiał silikatowy
SL W18	Ściana murowana z bloczków silikatowych Płyty z wełny mineralnej, gęstość min. 80 kg/m3,λ nr 0,034 W/mK, Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 wyrób reagatny A1, A2-s1, d0, A2-s2, d0, A2-s3, d0. Płyty izolacyjne należy mocować do ściany kołkami talerzykowatymi zgłębionymi w kołki min. 6szt/m2. Styki płyt powinny być dociskane, a przypadku dwóch warstw - przesunięte na zakładkę
SI W20	Ściana murowana gr.20 cm Płyty z wełny mineralnej, gęstość min. 80 kg/m3,λ nr 0,034 W/mK, Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 wyrób reagatny A1, A2-s1, d0, A2-s2, d0, A2-s3, d0. Płyty izolacyjne należy mocować do ściany kołkami talerzykowatymi zgłębionymi w kołki min. 6szt/m2. Styki płyt powinny być dociskane, a przypadku dwóch warstw - przesunięte na zakładkę
SM SZ4	Ściana murowana z bloczków silikatowych grubości 24 cm Do murowania nadziemnych ścian z bloczków silikatowych z bloczków silikatowych o grubości 24 cm (zgodnie elementowych mrozgu nd 14kN/m3) - 1400kg/m3). W przypadku ścian zmiejszonych podziemnych i zazwyczaj wyższej bocznych należy stosować zbliżkowe trzyma bitkowe uzbrojenia ścian. Ściany murowane są ramowe odpowiednio wzmocnione, wysokości dylatacji 30mm. Dodatnie należy wypełnić zgodnie z wymogami fizyki budowli oraz z uwzględnieniem dylatacji. Nie wszystkich ścianach murowanych należy przewidzieć wieńce żelbetowe, dlonjone podłuczne projekt #12 i #15 ze stali S520S oraz strzemionami #5 i #8 z tego samego gatunku stali. Do murowania nadziemnych ścian z bloczków silikatowych zaleca się używanie zaprawi klejów systemowych do spoinowania cienkiego (gr. 1-3 mm), w celu uniknięcia mostków cieplnych w spoinach poziomych i pionowych. Zaprawy te charakteryzują się wysoką przyczepnością, elastycznością i odpornością na zmiany temperatur. Uzywania zaprawy tradycyjnych, cementowych klasy M5 lub M10 lub dedykowanych zaprawy cementowo-wapiennych klasy M5. Do wymurowania ścian na konstrygnacjach podziemnych należy użyć zaprawy tradycyjnych, cementowych klasy M5 lub M10 lub dedykowanych zaprawy cementowo-wapiennych klasy M5, z wypełnieniem wszystkich spoin poziomych i pionowych.
ST	Według projektu konstrukcji

Mapa sytuacyjna/ Location map

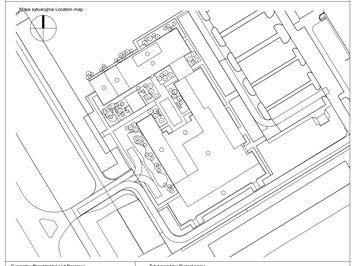

Generalny Projektant/ Lead Designer **jsk architekci** | pszczuliny & rutz JSK Architekci Sp. z o.o. ul. Zwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa tel. 0048 22 660 30 00 e-mail: jsk@jsk-waw.pl	Tytuł projektu/ Project name **Budowa Obiektu Laboratoryjno – Dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych - ICNŻ**
Inwestor/ Investor **Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie** ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa	Adres projektu/ Project address **ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa**
Podwykonawca/ Subcontractor	Projektant/ Designed by **Mariusz Rutz Upr. bud. nr: Z.P. II-7342 /28/TO/98** Podpis/ Signature
	Sprawdzający/ Verified by **Zbigniew Pszczuliny Upr. bud. nr: BP-RN-V/116TO/81** Podpis/ Signature
Faza projektu/ Project phase **PROJEKT PRZETARGOWY**	Branża/ Branch **ARCHITEKTURA**
	Rysował/ Drawn by **Katarzyna Faszczewska** Data/ Date **19/06/2023**
Zawartość rysunku/ Drawing content **KLATKA SCHODOWA KS.01 - DETAL**	Sprawdził/ Checked by **Marlena Ulikowska-Zagroba** Skala/ Scale **1 : 50**

0269-ICNZ-PP-ARC-ROZ-ZZ-3201-00

Numer projektu/ Project number	Nazwa Budynku/ Building Name	Faza projektu/ Project phase	Branża/ Branch	Rodzaj rysunku/ Drawing type	Poziom/ Level	Nr rysunku/ Drawing nr	Nr rewizji/ Revision nr